



Verificar proteção 67

Descrição	PARQUE EÓLICO E FOTOVOLTAICO 2.5MW
Cliente	CARLOS ARAUJO SANTOS
Lugar	URUBICI - SC
Responsável	PAOLO SANTOS
Data	08/07/2025
Alimentação	13,8kV/0.8kV
Tipo de quadro	CABINE 13,8kV/0.8kV
Operador	PAOLO SANTOS

Sigla usuário:

Fabricante

Sigla de proteção

Desengate:

Sigla disjuntor

Ponto de falta

Usuário falha

Tipologia de falha

+ SUB.QM.1-RL-Geral

SCHNEIDER ELECTRIC

SF1-36-16kA

SCHNEIDER ELECTRIC

P3G30

+ SUB.QM.1-RL-Geral

Trifásico - Subtransitório a montante

Configurações e características de operação das proteções de sobrecorrente direcional de fase

Região de operação **Zona barramento / Backward**

Ângulo característico **90 °**


Lógica de intervenção **L1 / 3**

Limiar de intervenção IPD **0,03 kA**


Critério de liberação **Módulo**

Intervenção da proteção **Sim**

I1: 0,233 kA

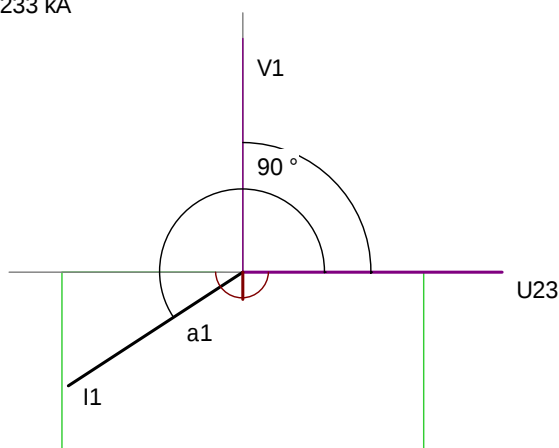

I2: 0,233 kA

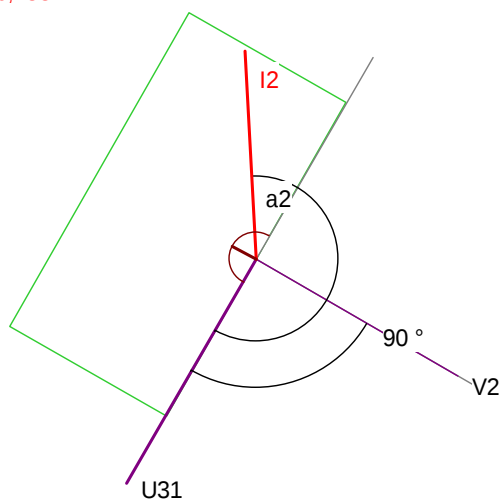

I3: 0,233 kA

